

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭМЗ"



ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ОВАЛЬНЫЙ ТИПА СОАС

Паспорт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Зажим соединительный овальный типа СОАС.

Предназначены для обводки шлейфов изолирующих подвесок на линиях электропередачи.

1.2. Зажим предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом — климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ Р 15150.


1.3. Зажим соответствует требованиям технических условий ТУ 3449-050-84716711-2010.

1.4. Габаритные и установочные размеры приведены на Рис.1.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные конструкторские и механические параметры зажимов должны удовлетворять требованиям, приведенным в Таблице 1.

Основные конструкторские и механические параметры зажимов.

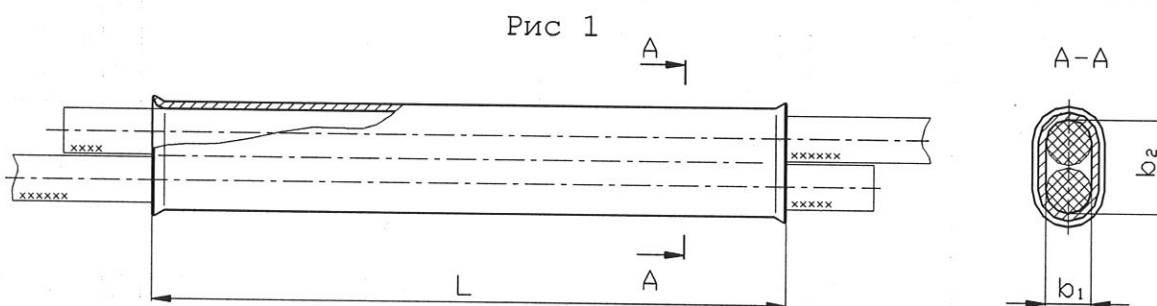

Обозначение	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг	Для проводов		Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее				
		b ₁	b ₂	L		по ГОСТ 839-80	Марки АЖС по ТУ 16-705. 183-81	А, АКП	АН, АНКП	АЖ, АЖКП	АС, АСК, АСКП, АСКС	АЖС
СОАС-10-3	1	5,0	10,6	200	0,026	10/1,8	—	—	—	—	3,680	—
СОАС-16-3		6,25	12,5	250	0,045	16 16/2,7	—	2,719	3,195	4,192	5,598	—
СОАС-25-3		7,5	15,2		0,050	25 25/4,2	—	4,050	4,598	6,275	8,366	—
СОАС-35-3		9,2	19,0	330	0,130	35 35/6,2	—	5,322	6,328	8,640	12,172	—
СОАС-50-3		10,5	22,0	400	0,160	50 50/8,0	—	7,378	9,126	12,444	15,401	—
СОАС-70-3		12,5	26,0	450	0,230	70 70/11	—	10,159	—	—	21,717	—
СОАС-95-3		15,0	31,0	750	0,465	95 120 95/16	70/39	13,306 17,901	21,570	29,416	30,032	58,5
СОАС-120-3		17,0	35,0	900	0,760	150 120/19 120/27	—	21,978	27,298	37,227	37,369 44,518	—
СОАС-150-3		19,0	39,0	1000	0,920	150/19 150/24 150/34	—	—	—	—	41,676 47,051 56,379	—
СОАС-185-3		21	43	1000	1,210	185 185/24 185/29 185/43		26,849	33,705	45,956	52,268 55,850 69,990	—

2.2. Результаты квалифицированных испытаний.

Зажим соединительный овальный типа СОАС по результатам испытаний соответствует требованиям ТУ 3449-050-84716711-2010.

2.3. Данные приемосдаточных испытаний.

Зажим соединительный овальный типа СОАС входит в состав технологически однородной партии зажимов объемом _____ штук, успешно прошедших все предусмотренные ТУ-3449-050-84716711-2010 приемосдаточные испытания.

Данные испытаний приведены в Таблице 2.

Наименование показателя	Объем выборки, шт.	Результаты испытаний	Нормативные требования
Качество поверхностей и соединений	100%	Норма	ГОСТ Р 51177
Присоединительные размеры	5	Норма	Соответствует КД

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Зажим соединительный овальный типа СОАС-70-3	100
Паспорт*	1

* не менее одного на партию зажимов конкретного типа, поставляемых в один адрес.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Зажим соединительный овальный типа СОАС-70-3 _____

Количество (шт.) 100 _____

Дата приемки 06.09.2023г. _____ Дата упаковки 06.09.2023г. _____

Год, месяц, порядковый номер партии зажимов 23-09-29н _____

По результатам квалифицированных и приемосдаточных испытаний зажим соответствуют требованиям ТУ 3449-050-84716711-2010 и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
подпись

Антонов С.В. _____
Ф.И.О.

Штамп ОТК _____
Дата 06.09.2023г. _____

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Зажим соединительный овальный типа СОАС-70-3 _____ подвергнуты консервации и упаковке.

Упаковку произвел Баев _____

Дата упаковки 06.09.2023г. _____

Штамп ОТК _____

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие зажимов требованиям технических условий ТУ 3449-050-84716711-2010 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями ТУ 3449-050-84716711-2010.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 5 лет со дня начала эксплуатации, но не позднее 3 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, заменять вышедшие из строя зажимы при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями ТУ 3449-050-84716711-2010.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство после окончания срока службы не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, специальной утилизации не подлежит.

По всем вопросам обращаться по адресу:

ООО «ТЭМЗ»

300045, г.Тула ул. Железнодорожная, д 48

Тел/факс: (4872) 47-21-55